

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА АУПТ (автоматизированная установка пожаротушения)

Сведения о заказчике

Организация:	Адрес:
ИНН:	Дата заполнения:
Тел./факс:	E-mail:
Назначение объекта:	

Сведения об объекте назначения

Требуемая подача основного насоса	Q _{норм} =		м³ /ч
Избыточное давление на входе	P =		☐ МПа ☐ Бар
Требуемое давление на входе (без учета подпора)	P =		м.

Опции

Тип насосного оборудования	Тип системы
☐ КН (горизонтальные многоступенчатые)	☐ Спринклерная
☐ ВН (вертикальные многоступенчатые центробежные)	☐ Дренчерная
Управление	Способ пуска
☐ Местное	☐ Устройство плавного пуска
☐ Дистанционное	☐ От сети (прямой пуск)

Стандартные выводы диспетчеризации

☐ Работа пожарных насосов	☐ Автоматический режим работы
☐ Авария пожарных насосов	☐ Задвижка открыта
☐ Пожар	☐ Авария задвижки
☐ Отсутствие воды на входе насосов «сухой ход»	


Дополнительные опции

☐ Функции антизаиливания (кратковременный пуск насосов один раз в пять дней)					
☐ Уличное исполнение (двойная дверь + обогрев)					
☐ АВР (автоматический ввод резервного электропитания)					
☐ Полное управление электрозадвижкой	Кол-во			кВт	
☐ Управление дренажным насосом		кВт			В
☐ Управление жокей-насосом		кВт			В

Ответственный _____

(Ф.И.О., должность, телефон)

(Подпись)
М.П.

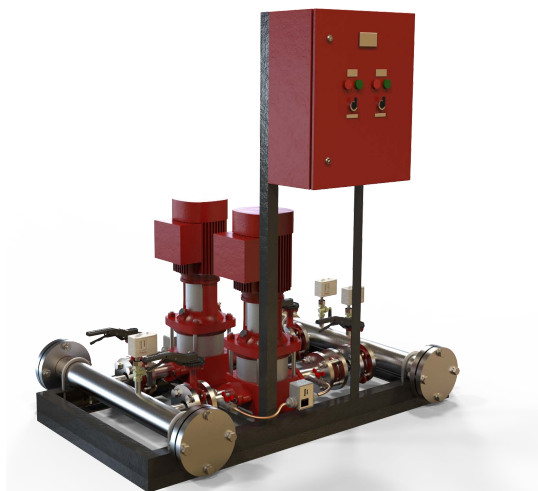

НЭО ТЕРМ АУПТ. XX.XX.X.X.X

									номер коммерческого предложения
									управление жокей-насосом
									0 — нет
									1 — да
									управление электрозадвижкой
									0 — нет
									1 — напряжение 220 В
									2 — напряжение 380 В
									модель насоса
									вид насоса
									ВН — вертикальные многоступенчатые
									КМ — консольно-моноблочные